

TYPGODKÄNNANDE 0249 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: SkorstensFolket Sverige AB

Box 8826, 402 71 Göteborg

Tel: +46 (0)31 912 800

E-post: info@skorstensfolket.nu

Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Foder för relining av rökkanaler, avgaskanaler och skorstenar

Produktbeskrivning

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga rökkanaler, oavsett material i omslutningsväggarna. Produkten läggs i den ursprungliga rökkanalen och blåses upp så att den forma sig efter kanalen. Därefter härddas infodringsmaterialet så att kanalformen behålls.

Fodret installeras med speciell teknik och utrustning och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Tätning av befintliga rökkanaler alt. skorstenar för gas-, olje-, spannmåls- och fastbränsleledning med högsta rökgastemperatur ≤ 350 °C.

Omfattning

FuranFlex®

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand och 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar*	5:231
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256

* Reaktion vid brandpåverkan, klassificerad enligt SS-EN 13501-1 baserad på provningsdata från metoder som mäter byggprodukts brandegenskaper avseende effektutveckling, rökbildning, flamspridning och brinnande droppa.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Akrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

SkorstensFolket Sverige AB

FuranFlex (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Dimensioner Ø mm



Kiwa Certification AB

1913

TG 0249

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Kompozitor Kft, H-2220 Vecsés, Ungern

Plats för kontrollbesök:

SkorstensFolket Sverige AB, Göteborg, Sverige

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **598/2008, uppdaterat 2019-11-08**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion FuranFlex och FuranFlex RWV, utförd av SFSAB

Bedömningsunderlag

Klassificeringsrapport nr. O-2/1/2011 och provningsrapport M-214/1999 från ÉMI Kft.

Bedömningsrapport nr. 293/2022, daterad 2022-09-09 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

- Produkten får normalt ej utsättas för rökgastemperaturer över 350° C.
- För godkännandet gäller att, innan produkten monteras skall installatören förvissa sig om att skorstenen/rökkanalen har egen bärlighet samt att dess isolerande förmåga är intakt. Vid brister i bärlighet och isolerande förmåga skall detta avhjälpas genom särskilda reparationsåtgärder.
- Installationer får endast utföras av personal som godkänts av SkorstensFolket Sverige AB.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-09-10


Diarienummer: 293/2022

Giltigt till: 2027-09-09

Tidigare diarienummer: 761/2017



Deo Yamabo

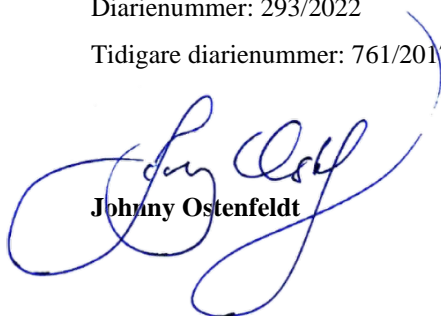

Johnny Ostenfeldt